




skala 1:25




| Nr pręta       | Średnica | Długość jedn. | Ilość  | Dłg. catk.   |  |
|----------------|----------|---------------|--------|--------------|--|
|                |          |               |        | Stal A-IIIIN |  |
| [l.p.]         | [mm]     | [cm]          | [szt.] | [m]          |  |
| 1              | 12       | 100           | 13     | 13.00        |  |
| 2              | 12       | 254           | 7      | 17.78        |  |
| Długość razem  |          |               |        |              |  |
| Masa 1m        |          |               |        |              |  |
|                |          |               | [kg/m] |              |  |
| Masa razem     |          |               |        |              |  |
|                |          |               | [kg]   |              |  |
| Masa 1/mb      |          |               |        |              |  |
|                |          |               | [kg/m] |              |  |
| Długość murka  |          |               |        |              |  |
|                |          |               | [m]    |              |  |
| Masa całkowita |          |               |        |              |  |
|                |          |               | [kg]   |              |  |

wyrównawczy C12/15 (B15) –  $V_b=4m^3$

Paliki sosnowe: 148szt.

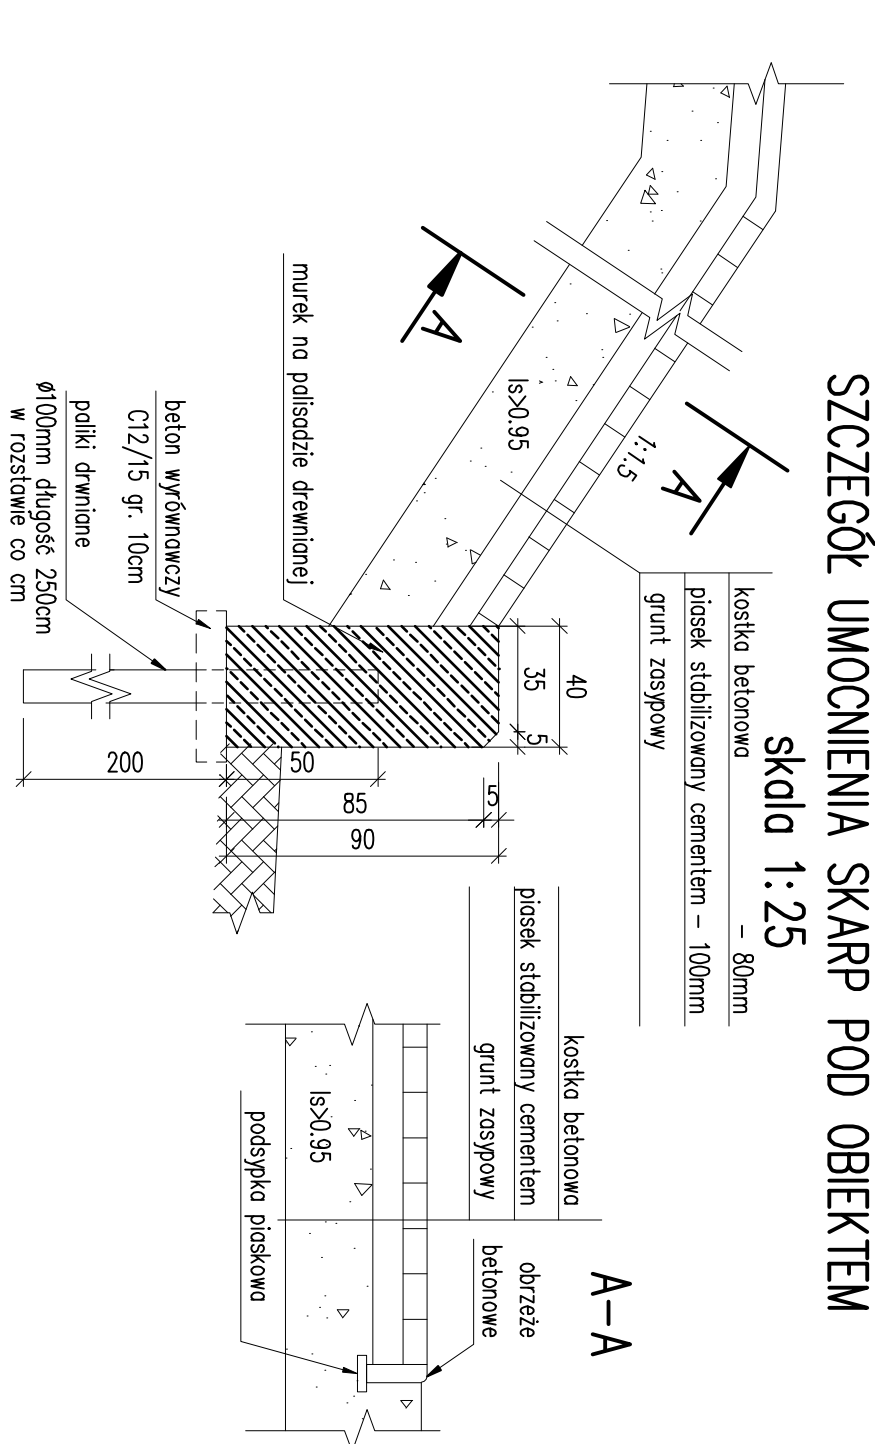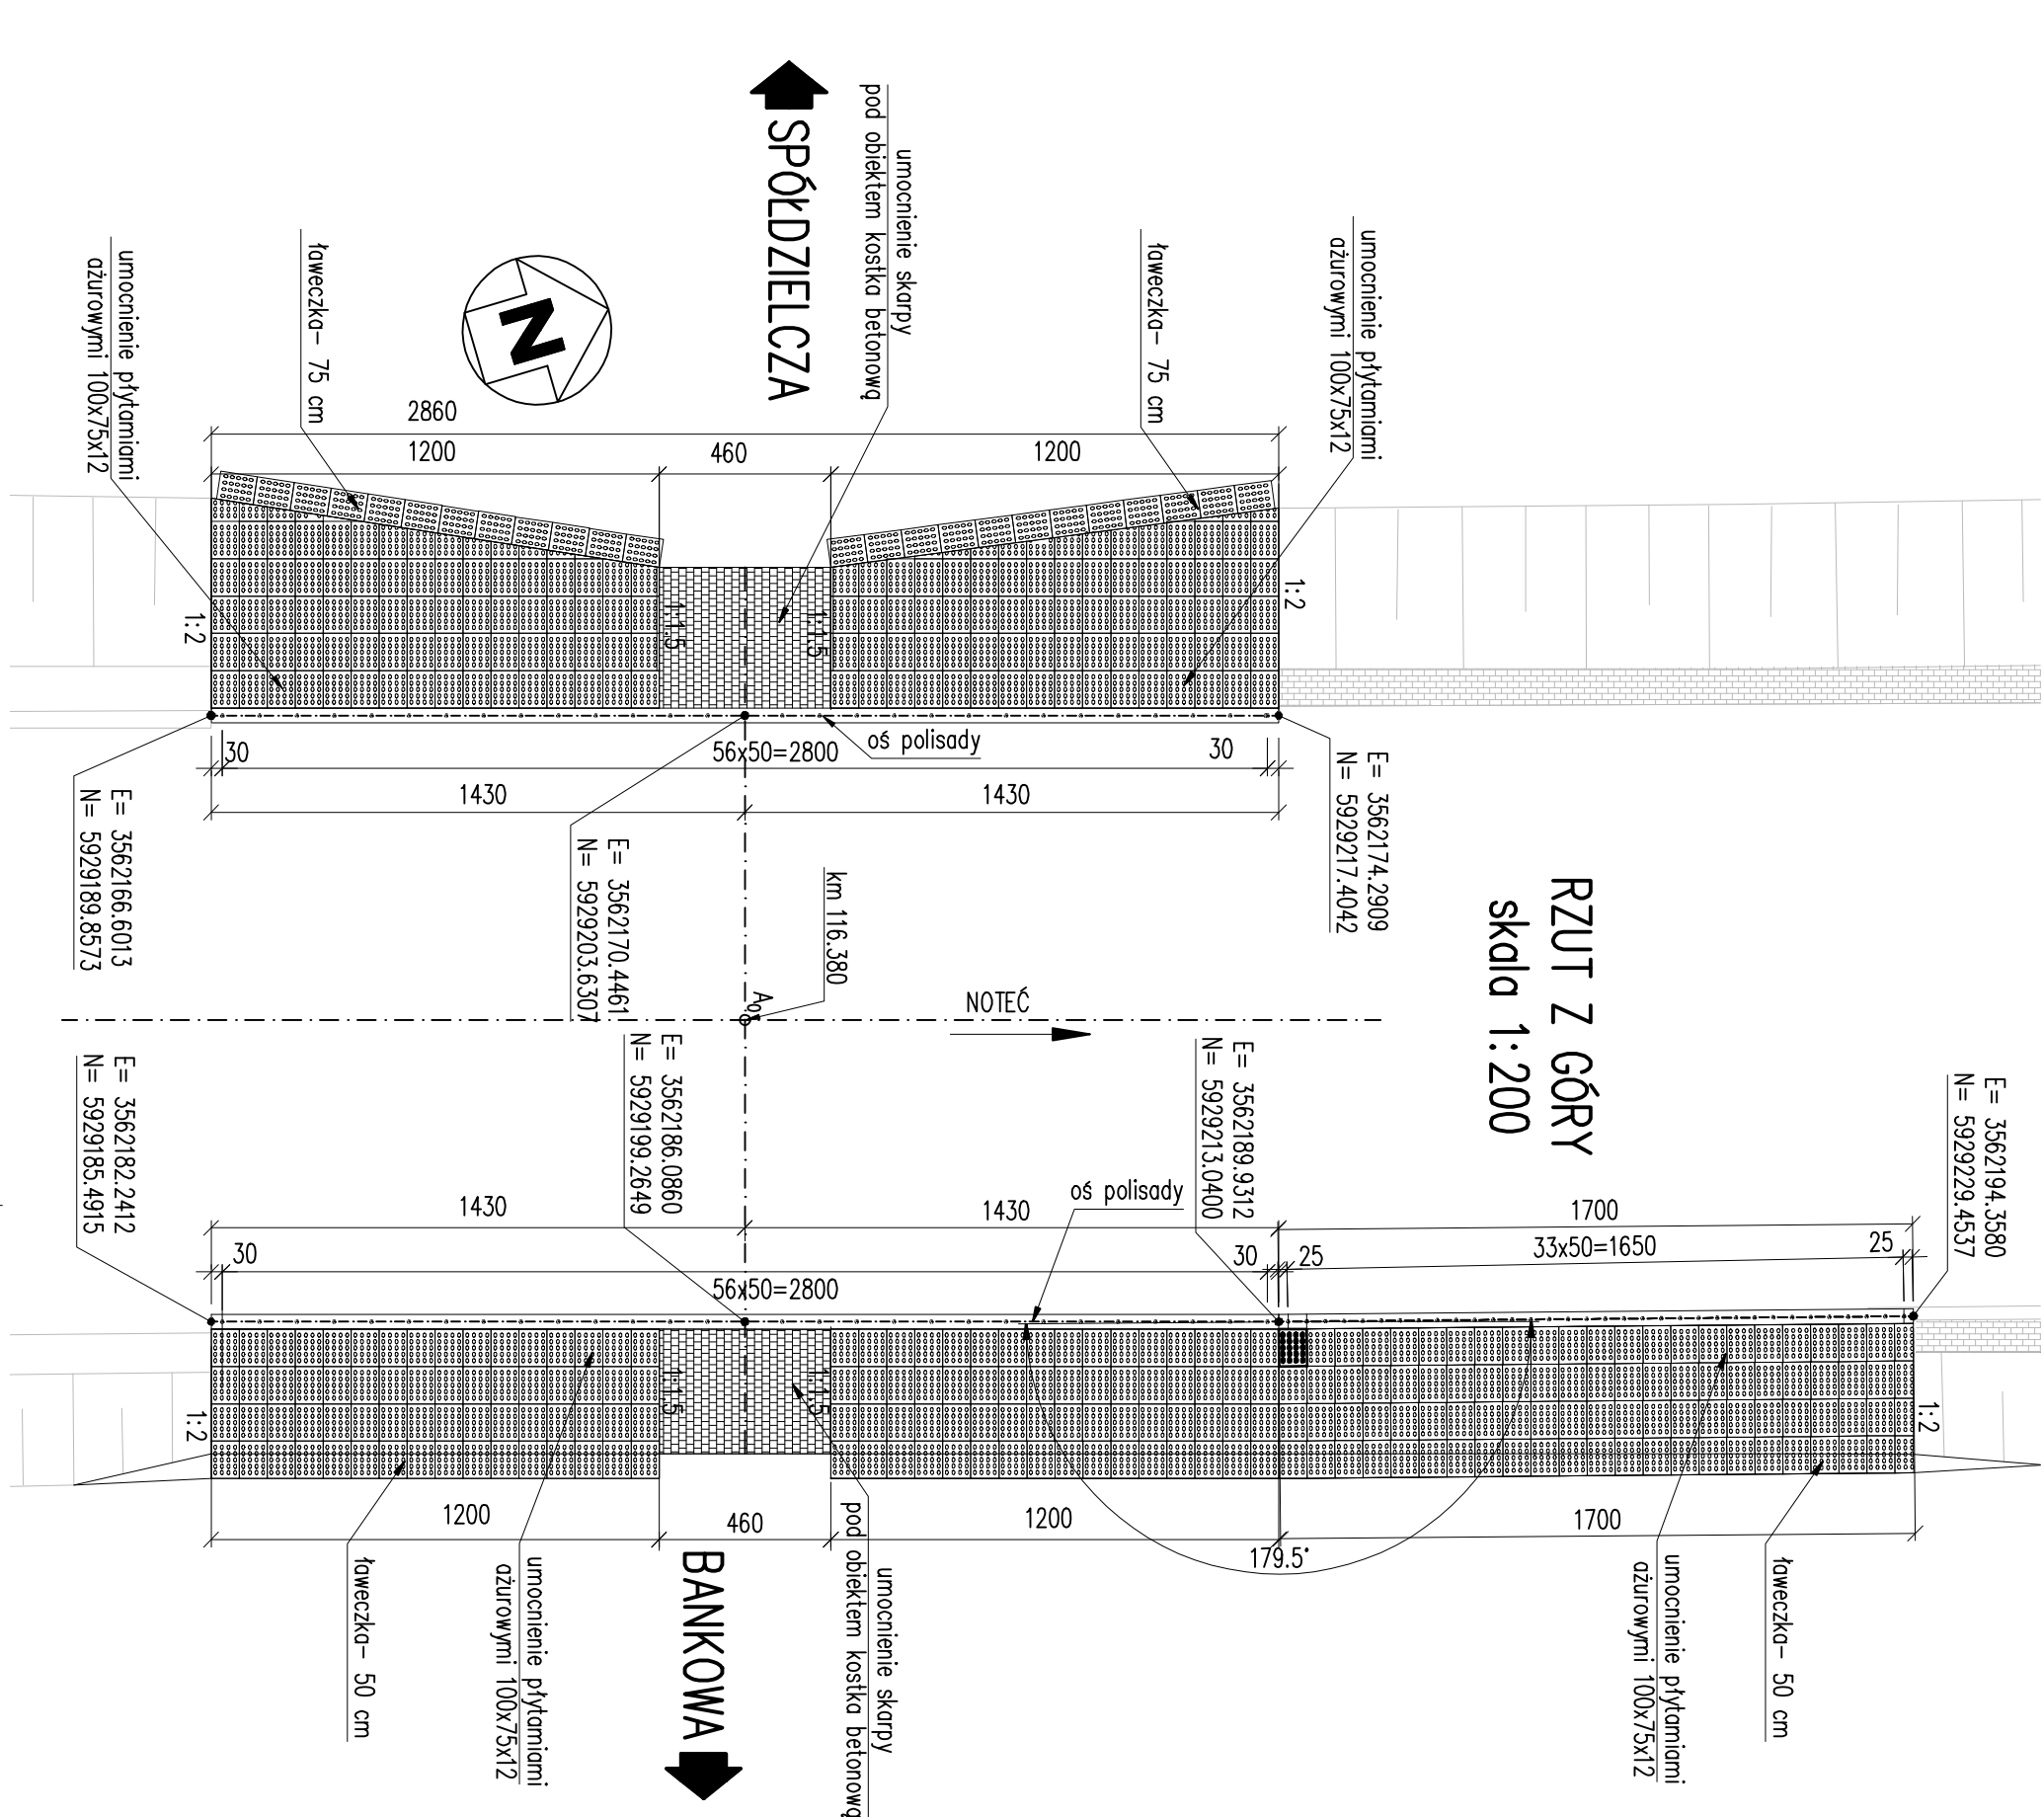

## ska|a 1:25

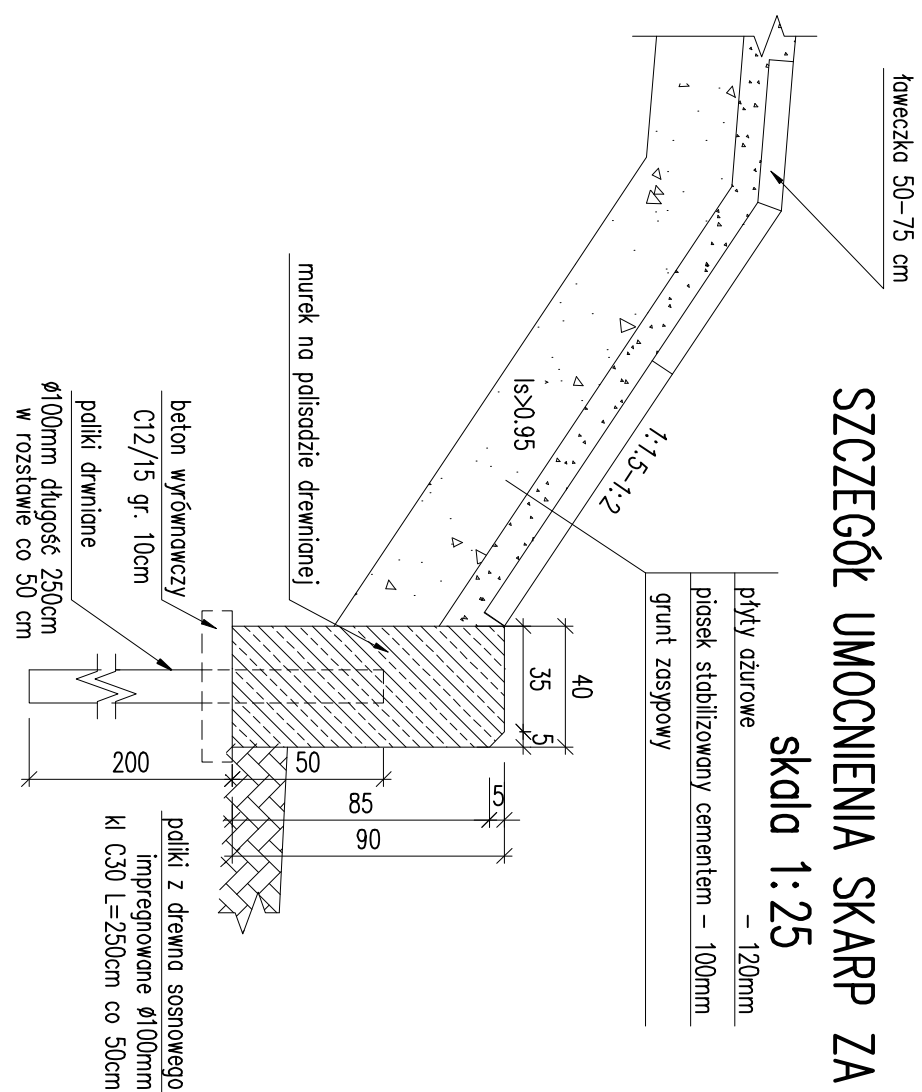

## UWAGI OGÓLNE:

1. Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej odległość przędek wykonuje się przy założeniu minimalnych promieni gięcia wg normy PN-91/S-10042.
2. Odłup przędek:
  - 2.1. – 50cm
3. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem bitumicznym do antykorozyjnej ochrony betonu.
4. Paliki drewniane dostarczają do budowy zaopreznawione.

|                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <h1>"BUDMOST"</h1>                                                                                                                          |            | IBP-212-1.3.2011                                                                                                                             |         |
| Biuro Projektowo-Consultingowe                                                                                                              |            | M                                                                                                                                            | PW      |
| Nazwa zadania:<br>Projekt budowlany i wykonawczy<br>klozki dla pieszych na korytarzem<br>Noteleim w ciagu ul. Spółdzielczej<br>w Labiszynie |            | Brzoza                                                                                                                                       | Stadium |
| Nazwa rysunku:                                                                                                                              |            | Nr zlecenia                                                                                                                                  |         |
| MUREK OFOROWY UMOCNIENIA<br>SKARP                                                                                                           |            | Projektował                                                                                                                                  |         |
| Sprawdził                                                                                                                                   |            | mgr inż. P. Stebach<br>mgr inż. P. Stebach<br>bez opozycji w danej pozycji masy<br>nr 44P/0154/PBOW/07                                       |         |
| 10.2011                                                                                                                                     |            | mgr inż. J. Sochocki<br>wpr. budowlane do projektowania<br>specjalności: konstrukcje stalowe/żelazne<br>w zakresie: mostostwa nr 44P/0154/07 |         |
| Data                                                                                                                                        | 1.200/1.25 | Skala                                                                                                                                        | Nr rys. |
| Ilość rys.                                                                                                                                  |            | 10                                                                                                                                           |         |