




LEGENDA:

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
|  | - gniazdo 230V podwójne IP65 |  | - oprawa 2x36W IP65 |
|  | - gniazdo 230V IP65 |  | - oprawa awaryjna 2x36W IP65 |
|  | - gniazdo 400V IP65 |  | - oprawa 42W IP44 |
|  | - nr obwodu w szafie Rzs |  | - oświetlenie zewnętrzne LED (naświetlacz) z czujnikiem ruchu |
| - gniazda 230V zasilić przewodem YDYżo 3x2,5mm ² | |  | - wyłącznik jednobiegunowy |
| - gniazda 400V zasilić przewodem YDYżo 5x2,5mm ² | |  | - rozdzielnia zasilająco-sterująca |

WYKONAWCA:

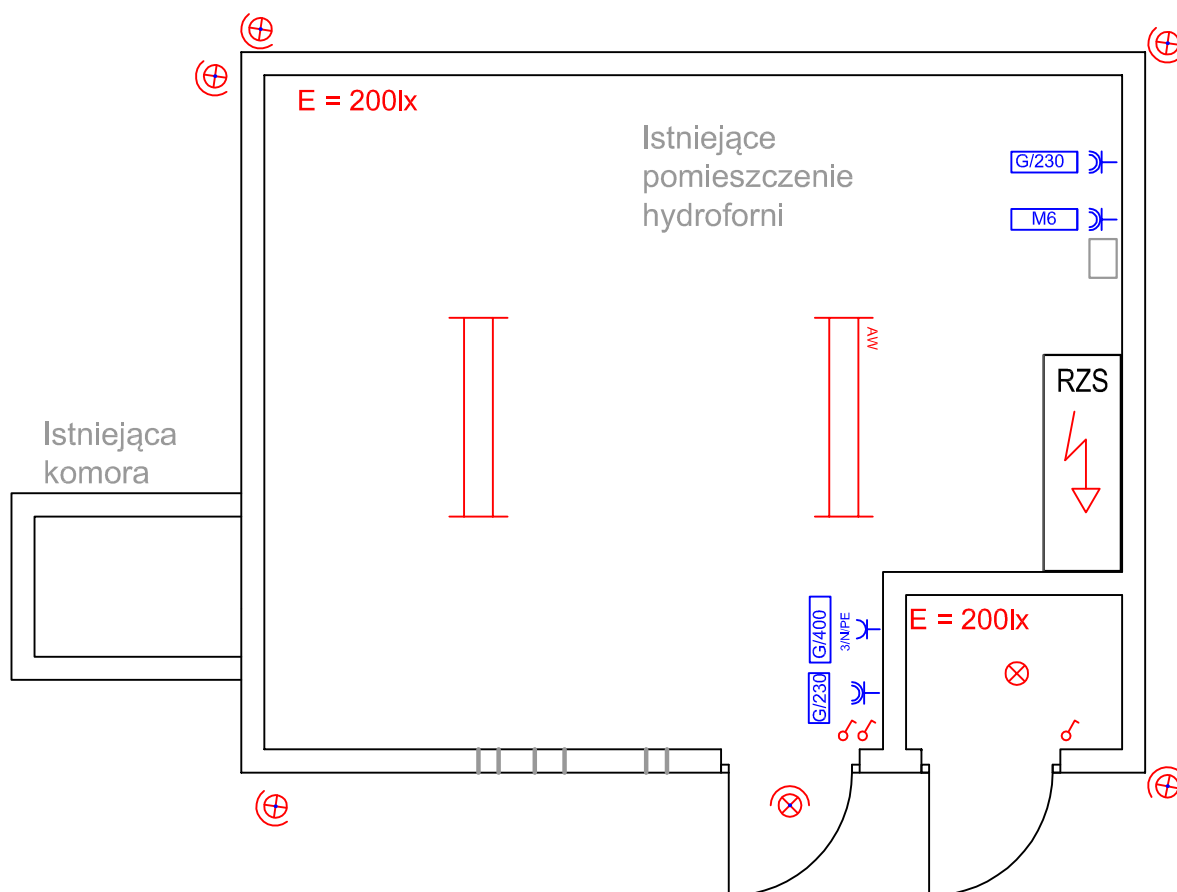

BIURO
INŻYNIERII
ŚRODOWISKI

ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR

GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

Obiekt:

Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji
ujęcia wody w Ojrzeńsku gmina Łabiszyn

Treść rysunku:

Instalacja oświetleniowa
oraz gniazd 230V i 400V

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. elektr.	KUP/0076/PWOE/10	
Faza:	Skala:	Data:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PB	1:50	12.2016r.	Elektro-AKPiA	E-2