



Legenda:

- Instalacja wewnętrzna DN80 KO
- Instalacja wewnętrzna DN100 KO
- Instalacja wewnętrzna DN150 KO
- Instalacja zewnętrzna DN110 PE
- Instalacja zewnętrzna DN160 PE
- Instalacja zewnętrzna ze studni nr 2
- Instalacja zewnętrzna ze studni nr 1
- Instalacja zewnętrzna z sieci wodociągowej
- Instalacja zewnętrzna do sieci wodociągowej
- Instalacja do zbiornika retencyjnego
- Instalacja ze zbiornika retencyjnego


PRZEKRÓJ A1-A1

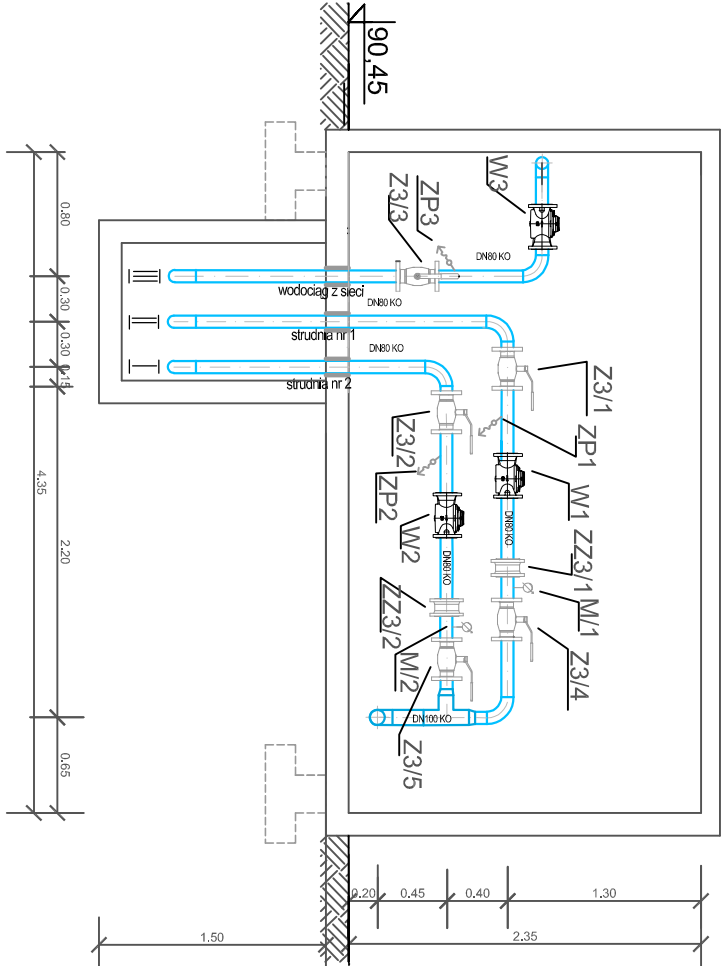


PRZEKRÓJ B1-B1

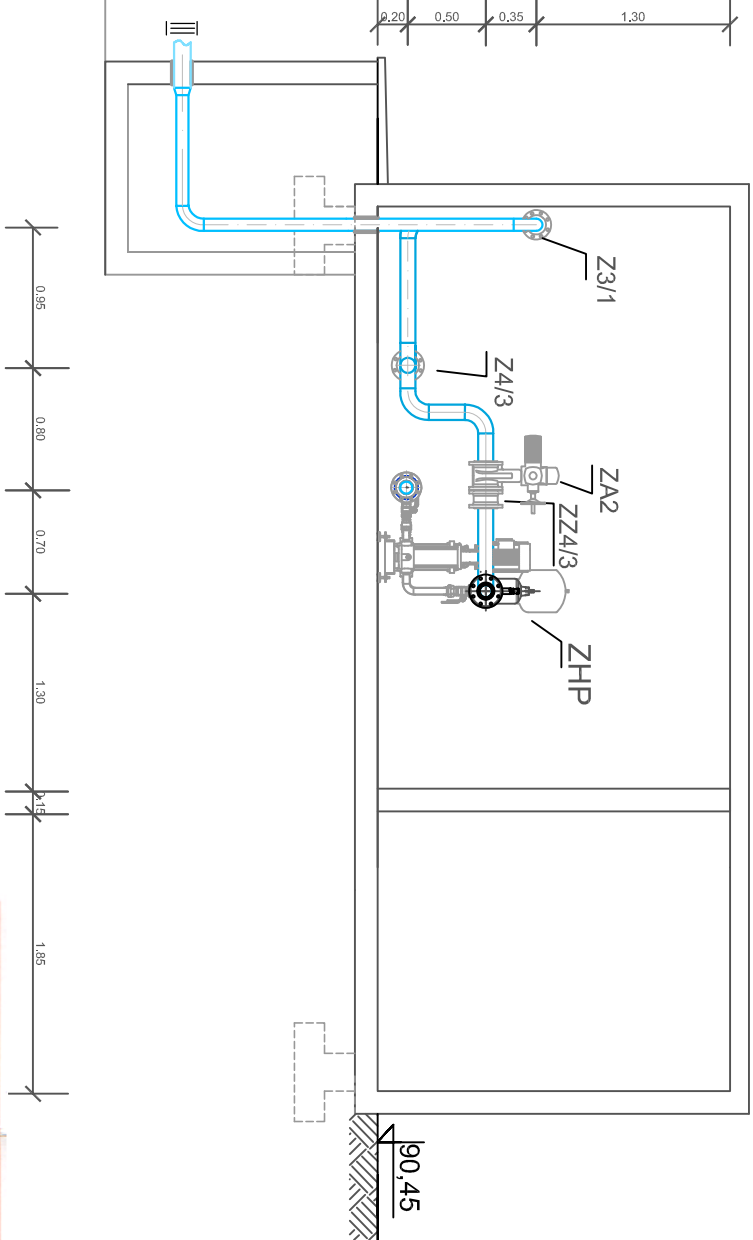

PRZEKRÓJ A2-A2

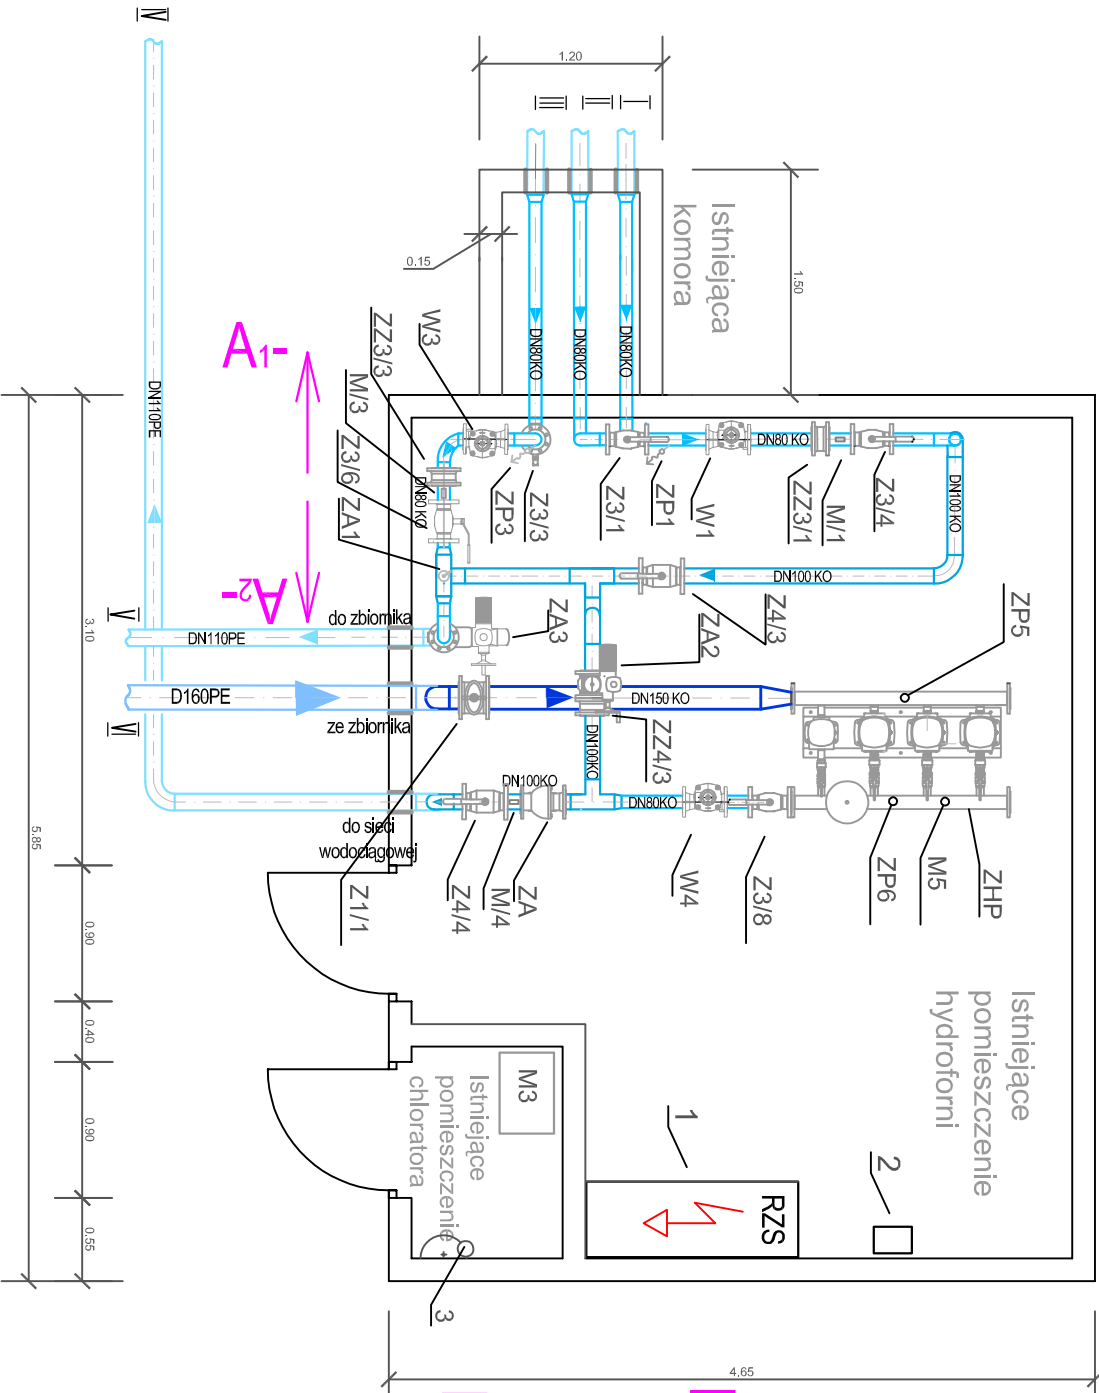

PRZEKRÓJ B2-B2

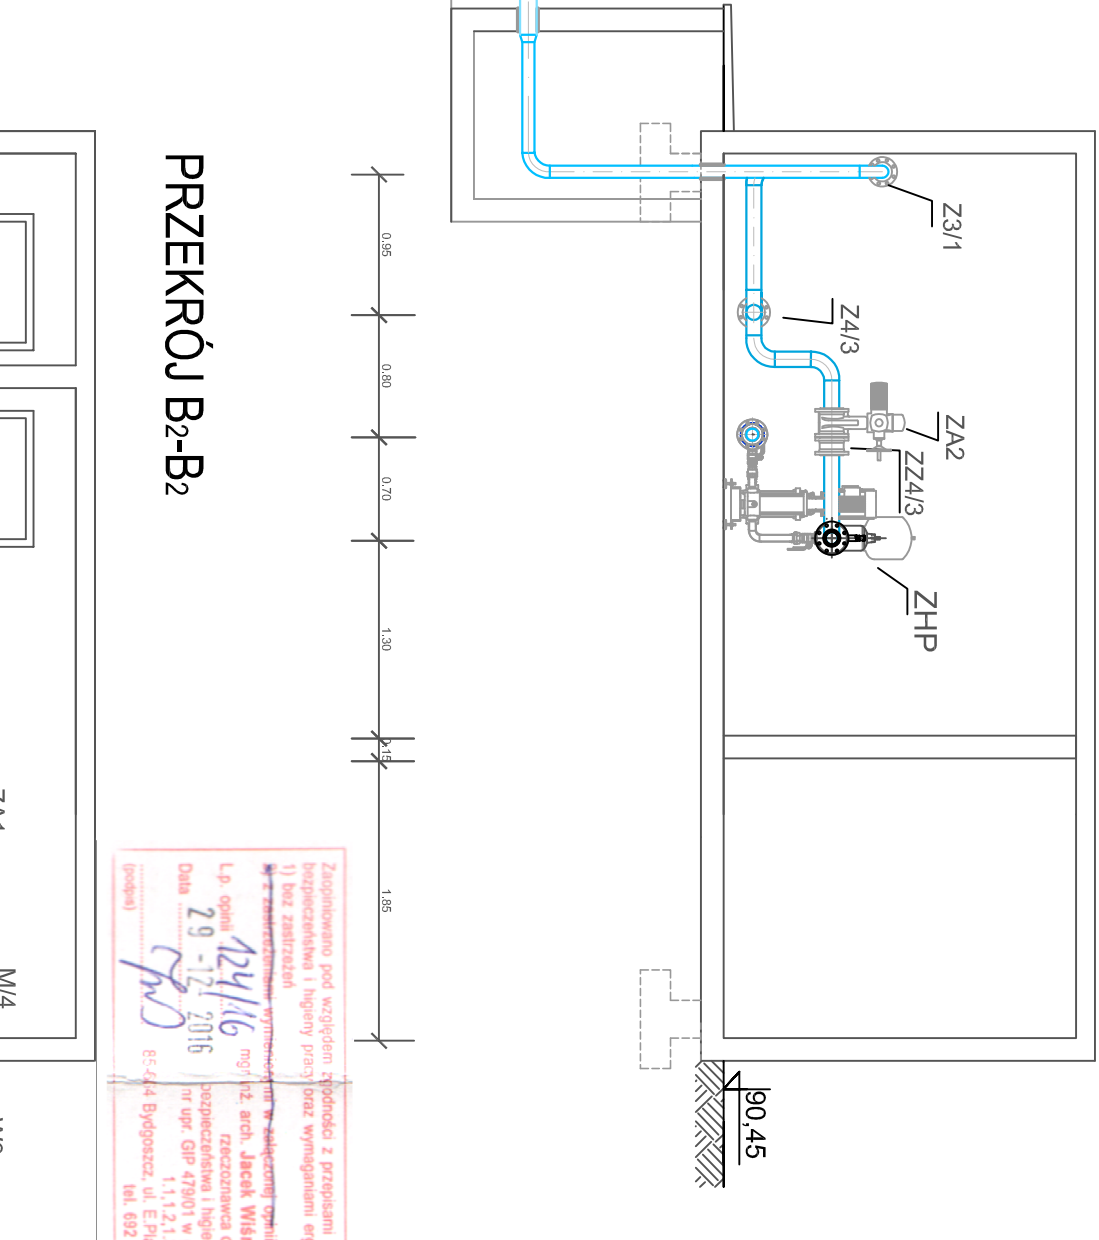

Lp.	Nazwa	Średnica/ wymiar	Ilość
M3	Pompa podciśnieniowa		1
3.	Oczyszczacz		1
2.	Szczelnik powietrza		1
1.	Szczelnik powietrza		1
ZP1-6	Zawór hydrodynamiczny	DN80	1
ZP1-3	Zawór zwrotny antyskażeniowy	DN100	1
ZP1-4	Zawór kołnierzykowy	DN100	4
ZP1-1	Zawór kołnierzykowy	DN150	1
ZP1-3	Zawór kołnierzykowy	DN80	1
ZP1-2	Zawór kołnierzykowy	DN100	1
M1-5	Manometr 0-1 MPa		5
ZP1-6	Kurtek czepalny (wprowadza się w zawór antyskażeniowy)	1/2"	6
ZP1-3	Zawór zwrotny międzykołnierzykowy	DN80	3
ZP1-4	Zawór zwrotny międzykołnierzykowy	DN100	3
M1-4	Wodomierz kontraktowy z przekształtnikiem impulsów	DN80	4
ZP1-3	Zawór kołnierzykowy	DN80	9
ZP1-2	Zawór kołnierzykowy	1450x1253x886	1

WYKONAWCA:	ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR:	GMINA LABISZYN ul. Plac Rodziech 1, 85-210 Labiszyn
Obiekt:	Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie gmina Labiszyn
Projektant:	mgr inż. Marek Panowski
Wykonawca:	mgr inż. Michał Przychocki
Wykonawca:	mgr inż. Angelika Hilscher
Wykonawca:	mgr inż. Aleksandra Wierńska
Wykonawca:	mgr inż. Aleksandra Wierńska

Opieki:			Treść rysunku:	
Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Olszanowie gmina Łabiszyn			Rzut i przekroje przez budy- n hydroformi	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specialność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Planowski	Ochr. środow. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/21/3/92	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Przychocki	Inst. sanit.	KUP/0170/POOS/04	
Opracowała	mgr inż. Angelika Hilscher			

- UWAGA:
- Zestaw hydroforowy wykonać jako skręcany i montować na miejscu budowy.
 - Przebiega rurociągów przez ściany hydroforu wykonać jako uszczelnione.
 - Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".
 - Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP.
 - Wszystkie użyte materiały, wyroby i produkty, które będą miały kontakt z wodą pitną, muszą mieć atest higieniczny.
 - Rurociągi nadziemne wykonać na podporach z obejmami do rur (odpowiednich średnic).