

2.4 Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wpł. 13.05.2019



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Inowrocław dn. 06.05.2019 r.

ZDW.RDW1.12.5360.68.1.2018

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiśłana 46
60-401 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2019r. (data wpływu 23.04.2019r.) dotyczący zaopiniowania możliwości przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 w m. Łabiszyn – działki drogowe 487, 523 obręb 0001 Łabiszyn informuje, że opiniuje pozytywnie przedstawioną koncepcję lokalizacji trasy przedmiotowych sieci przy spełnieniu poniższych warunków:

1. W związku z planowaną przebudową drogi 254 na przedmiotowym odcinku należy umieścić kanalizację przed przebudową lub podczas przebudowy.
2. Umieszczenie sieci kanalizacji i sieci wodociągowej z naruszeniem konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodnika będzie skutkowało koniecznością ich odtworzenia na całej szerokości.
3. Przejścia poprzeczne należy zaplanować prostopadłe do osi jezdni bez ingerencji w konstrukcję nawierzchni jezdni metodą bezrozkopową oraz umieścić w rurze ochronnej.
4. Przejścia pod zjazdami należy wykonać bez ingerencji w konstrukcję nawierzchni zjazdu metodą bezrozkopową oraz umieścić w rurze ochronnej.
5. Lokalizację zaplanowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. ZDW Bydgoszcz Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej
2. ZDW Bydgoszcz Wydział Inwestycji

Sprawę prowadzi:

Sekcja Utrzymania Dróg

Specjalista

Andrzej Wojda

Zaopiniowali: E. Głodek, J. Kodziś

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Sebastian Borowiak



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Budowlana 40
88-100 Inowrocław
tel. 52-357-42-61
fax 52-355-13-88

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.kso@zdw-bydgoszcz.pl

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 25.11.2019r.

Opł. 20.08.2019



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Inowrocław dn. 11.08.2019 r.

ZDW.RDW1.12.5360.68.2.2018

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46
60-401 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.07.2019r. (data wpływu 02.08.2019r.) dotyczący zaopiniowania możliwości przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 w m. Łabiszyn – działki drogowe 8, 100/2, obręb 0007 Łabiszyn Wieś oraz drogi wojewódzkiej klasy Z nr 246 relacji: Paterek-Dąbrowa Biskupia na odc. w km od 31+907 do 32+285 w m. Łabiszyn Wieś – działka drogowa 507 obręb 0001 Łabiszyn informuje, że opiniuje pozytywnie przedstawioną koncepcję lokalizacji trasy przedmiotowych sieci przy spełnieniu poniższych warunków:

1. W związku z planowaną przebudową drogi 254 na przedmiotowym odcinku należy umieścić kanalizację przed przebudową lub podczas przebudowy.
2. Umieszczenie sieci kanalizacji i sieci wodociągowej z naruszeniem konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodnika będzie skutkowało koniecznością ich odtworzenia na całej szerokości.
3. Przejścia poprzeczne należy zaplanować prostopadle do osi jezdni bez ingerencji w konstrukcję nawierzchni jezdni metodą bezrozkopową oraz umieścić w rurze ochronnej.
4. Przejścia pod zjazdami należy wykonać bez ingerencji w konstrukcję nawierzchni zjazdu metodą bezrozkopową oraz umieścić w rurze ochronnej.
5. Lokalizację zaplanowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. ZDW Bydgoszcz Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej
2. ZDW Bydgoszcz Wydział Inwestycji

Sprawę prowadzi:
Sekcja Utrzymania Dróg
Edyta Głodek
Zaopiniowali:

Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania Infrastruktury
mgr Mirosław Kielnik



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Budowlana 40
68-100 Inowrocław
tel. 52-357-42-61
fax 52-355-13-88

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.zdw@bydgoszcz.pl

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 25.11.2019r.

Wpł. 6.09.2019



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

ZDW.RDW3. TI2.5360.63.2019

Tuchola, dnia 26.08.2019 r.

Biuro Projektowe
ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46
60 – 401 Poznań

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi po otrzymaniu w dniu 14.08.2019 r. przesłanego wg. właściwości Państwa wniosku dotyczącego uzgodnienia projektowanego urządzenia tj. kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Szubin – Labiszyn uzgadnia jej przebieg przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowane urządzenie należy umieścić przed lub w czasie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich 254 oraz 246,
2. Urządzenie należy umieścić w rurach osłonowych na głębokości min 1,50 m. poniżej niwelety projektowanej nawierzchni metoda bezrozkopową,
3. Projektowane studnie Sks 34 należy umieścić poza chodnikiem w terenie zielonym, natomiast studnię Sks 35 należy umieścić jak najbliżej zewnętrznej części chodnika na jego skraju przy obrzeżu, rozwiązanie takie umożliwi prawidłowe ułożenie płytek kierunkowych na zejściu z przejścia dla pieszych,
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wykonania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. W przypadku braku konieczności dokonania wyżej wymienionych czynności inwestor ma obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do gestora wnioskowanej sieci. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnić należy projekt budowlany z zarządcą drogi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

KIEROWNIA
Rejonowa Drog Wojewódzkich
w Tucholi
mgr Jolanta Dąbko

Sprawę prowadzi:
Starszy Specjalista mgr M. Osiński
tel. 52 3361220
email: m.osinski@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Przemysłowa 4
89-600 Tuchola
tel. 52-336-12-20
fax 52-336-12-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Adresatą Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.rdw-bydgoszcz.pl
rdw.tuch@rdw-bydgoszcz.pl

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 25.11.2019r.

Bydgoszcz, dnia 18.12.2019 r.

ZDW.U1e.5360.184.2019

Biuro Projektowe
ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46
60-401 Poznań

Dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn – DW 254 i DW 246

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedłożoną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i ul. Barcińskiej stanowiących pas drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo oraz w ul. Szubińskiej i Cmentarnej w miejscowości Łabiszyn – przy zachowaniu warunków zawartych w decyzji znak: ZDW.RDW1.12.5360.68.3.2018 oraz pisma znak ZDW.RDW3. T12.5360.63.219.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora Gmina Łabiszyn, Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości nr 487, nr 523, nr 474, nr 507, nr 100/2obręb 0001 Łabiszyn oraz nr 8, obręb 0008 Łabiszyn Wieś, dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn.zm.).

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości:

1. RDW Inowrocław

2. RDW Tuchola

Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymywania Infrastruktury
(3)
mgr Mirosław Kielnik

Sprawę prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr E. Krawczyk

tel. 52/370-57-20

mail: e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

wpł. 8-M.2A8

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Dąbrowska 107
61-100 Bydgoszcz
tel. 42 254 14 00, 42 254 14 01
fax 42 254 14 02, 42 254 14 03

Inowrocław, 05.11. 2019 r.

ZDW.RDW1.12.5360.68.3.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwały nr 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2019 r. data wpływu: 25.10.2019 r., który złożyła firma **ABRYS Technika Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Rafała Podgórskiego** będącego pełnomocnikiem Inwestora, tj. **Gminy Łabiszyn** dot. uzgodnienia lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej i ul. Barcińskiej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 oraz ul. Szubińskiej i ul. Cmentarnej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką nr 246 relacji: Paterek – Dąbrowa Biskupia na odc. w km od 31+880 do 32+285.

ZEZWALA SIĘ

na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej i ul. Barcińskiej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 oraz ul. Szubińskiej i ul. Cmentarnej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką nr 246 relacji: Paterek – Dąbrowa Biskupia na odc. w km od 31+880 do 32+285 – działki drogowe nr 487, 523, 474, 507 obręb 0001 Łabiszyn, 8, 100/2 obręb 0007 Łabiszyn Wieś, gm. Łabiszyn.

Przy zachowaniu następujących warunków :

1. Przebieg sieci należy umieścić zgodnie załącznikami graficznymi;
2. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych należy umieszczać poza śladem kół w pasach ruchu;
3. Sugerowane jest wykonanie przedmiotowej inwestycji podczas planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254;
4. W przypadku wykonania przed lub po przebudowie należy odtworzyć jezdnię, chodniki, zjazdy na całej szerokości w zakresie kilometrażu inwestycji wraz z wykonaniem warstwowego zagęszczenia gruntu, konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni;
5. W przypadku wykonania przed lub po przebudowie odtworzenie infrastruktury drogowej musi zostać objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy i nie krótszy niż do daty obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę przebudowy drogi nr 254.
6. Projekt wykonania należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową;
7. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) utrzymanie przyłącza należy do jego posiadacza;
8. Jeżeli na przedmiotową inwestycję zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 1168 z późn. zm.) należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy (wykonywania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia

Strona 1 z 3

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 12.11.2019r.

- budowy dokumentację techniczną lub projekt budowlany należy przedłożyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy celem uzyskania opinii. Ewentualny projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
9. W przypadku realizacji inwestycji w trakcie przebudowy drogi nr 254 należy na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z wnioskiem o zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym podając powierzchnię i termin umieszczenia;
 10. W przypadku realizacji inwestycji przed lub po przebudowie drogi przed rozpoczęciem robót należy:
 - a) opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym z uwzględnieniem oznakowania pionowego i poziomego. Projekt należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendą Wojewódzką Policji oraz należy uzyskać ich zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu;
 - b) wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót z wnioskiem o zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym podając powierzchnię i termin umieszczenia oraz z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac związanych z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - c) po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem ww. infrastruktury należy skontaktować się z tut. Rejonem w celu protokolarnego przekazania terenu;
 - d) zobowiązuje się inwestora do odtworzenia pasa drogowego po wykonywaniu prac w związanych z umieszczeniem ww. infrastruktury także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia. Prawidłowość odtworzenia potwierdzona będzie pracownikiem RDW w Inowrocławiu protokołem odbioru pasa drogowego;
 - e) W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy;
 - f) W okresie zimowym tj. od 15 października do 15 kwietnia tut. Zarząd Dróg Wojewódzkich w zastrzeżeniu sobie prawo do niewyrażania zgody w w/w okresie na zajęcie pasa drogowego;
 11. Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla Inwestora na potrzeby wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczy działek drogowych nr 487, 523, 474, 507 obręb 0001 Labiszyn, oraz nr 8, 100/2 obręb 0007 Labiszyn Wieś, gm. Labiszyn.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Strona 2 z 3

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 12.11.2019r.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39, ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację: sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej i ul. Barcińskiej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką klasy G nr 254 relacji: Brzoza – Wylatowo na odc. w km od 11+500 do 13+210 oraz ul. Szubińskiej i ul. Cmentarnej w m. Łabiszyn stanowiących drogę wojewódzką nr 246 relacji: Paterek – Dąbrowa Biskupia na odc. w km od 31+880 do 32+285.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2012r. o opłacie skarbowej (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.); zał. do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt. 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania ww. terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Sekcja Utrzymania Dróg
Andrzej Wojda
tel. 52-357-42-61
Zaopiniowała: E. Głodek

Załącznik Województwa
Miejski Zarząd Dróg
Dzielnica Zarządu Głównego

Strona 3 z 3

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -**

Poznań, 12.11.2019r.

Załącznik do Decyzji Nr 2019.RDWA.17.5360.68.3. 2018
z dnia 05.11.2019 r.



POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII NĄPY
DO CEŁOŃ PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM.

POZNAŃ, 30.09.2019r.



Abrys Technika Sp. z o.o. ul. Wiśłana 46 60-401 Poznań

WYKONAWCA	GMINA ŁABISZYN, PLAC 1908-LECIA 1, 89-210 ŁABISZYN		
PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁABISZYN		
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Cezary Suda	WYKONAWCA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Podgórski	WYKONAWCA	
WERSJA	4.0	WYKONAWCA	
		Skala	1:500
		Data	30.09.2019r.
		Wzrost	1.50m


ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -

Poznań, 12.11.2019r.

Załącznik do Decyzji Nr Z.DW.RDWA.12.5360.C8.3.2018
z dnia 05.11.2018 r.

Oznaczenia:

- projektowana sieć wodociągowa
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej granicznej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (osobnej)
- 01 T projektowany węzeł wodociągowy
- 01 H projektowany hydrant nadciśniony
- 01 S projektowana studnia nawyżynowa
- granice działek objętych wyrokiem

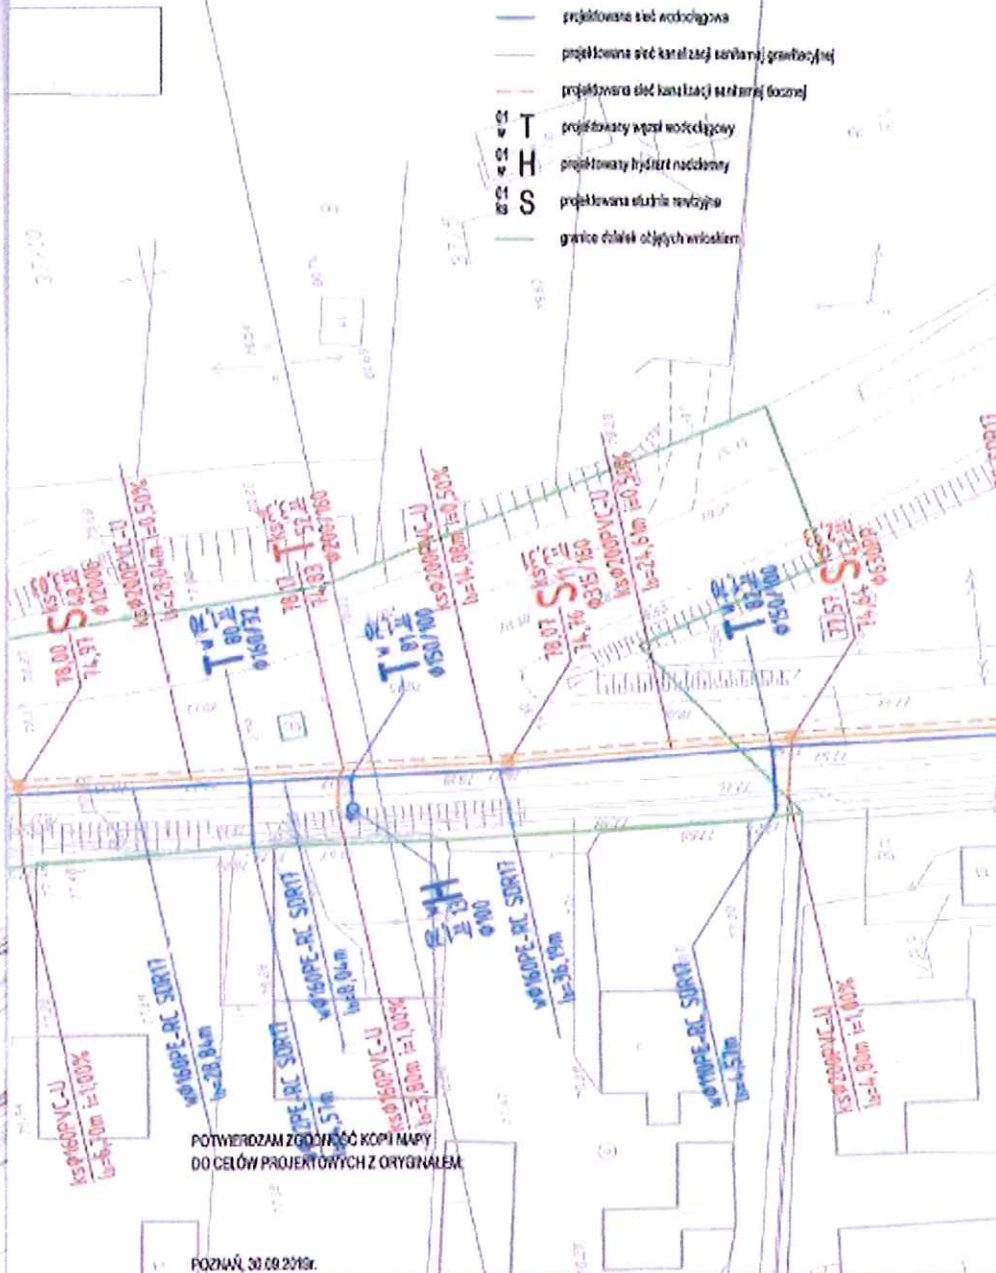

POZNAŃ, 30.09.2019r.



Abrys Technika Sp. z o.o. ul. Wiślna 46 60-401 Poznań

GMINA ŁABISZYN, PLAC 1000-LECIA 1, 89-210 ŁABISZYN

INWESTOR	GMINA ŁABISZYN, PLAC 1000-LECIA 1, 89-210 ŁABISZYN		
PRZEDSIĘWZIENIE	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁABISZYN		
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Cezary Świąt	WSPRZĘDZĄCY	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Polgórski	WSPRZĘDZĄCY	
WERSJA 4.0			

gmina Łabiszyn ul. Kąpielowa 10	projekt budowlany
Skala	1:500
Data	30.09.2019r.

2

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -

Poznań, 12.11.2019r.

2.5 Odstępstwo od Ustawy o drogach publicznych

Wpł. 21.10.2019



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, dnia 17 października 2019 r.

WIR.1.7840.2.43.2019.AP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz upoważnienia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2019 r. znak: DDP-4.454.981.2019.MO.1, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łabiszyn, reprezentowanej przez pana Rafała Podgórskiego pełnomocnika inwestora, Abrys Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60 – 401 Poznań, przedłożonego w dniu 12 września 2019 r., o odstępstwo od przepisów § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124) dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Łabiszyn – etap III. Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Łabiszyn – etap IV”

udzielam zgody

na odstępstwo od wymagań przepisów § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

polegające na:

1. usytuowaniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pod jezdniami dróg wojewódzkich: nr 246 (ul. Cmentarna, ul. Barcińska) i nr 254 (ul. Bydgoska, ul. Barcińska), obie klasy G, podczas gdy infrastruktura podziemna nie może być usytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi, w miejscowości Łabiszyn,

pod warunkiem:

1. lokalizacji zwierzeń studzienek kanalizacyjnych, w miarę możliwości, w osi pasa ruchu,
2. spełnienia wymagań formalno-prawnych i technicznych, określonych przez zarządcę dróg.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2019 r., do tut. organu wpłynął wniosek pana Rafała Podgórskiego, występującego w imieniu Gminy Łabiszyn o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie § 140 ust. 8 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Łabiszyn – etap III. Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Łabiszyn – etap IV”.

Po przeanalizowaniu uzupełnionego wniosku oraz załączonych dokumentów organ tut. uznał, że przedmiotowy wniosek zawiera niezbędne dane wymagane

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -

Poznań, 21.10.2019r.

przepisem art. 9 ustawy - Prawo budowlane oraz dostateczne uzasadnienie projektowanego rozwiązania. Wobec powyższego Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił w dniu 1 października 2019 r. do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na wnioskowane odstępstwo od przepisów. Minister Infrastruktury pismem z dnia 9 października 2019 r. znak: DDP-4.454.981.2019.MO.1 upoważnił Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do udzielenia odstępstwa w trybie postanowienia w zakresie określonym przedmiotowym wnioskiem.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Frankowski
dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Pan Rafał Podgórski - pełnomocnik
Gminy Łabiszyn
adres korespondencji
Abrys Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46 60 – 401 Poznań,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -

Poznań, 21.10..2019r.

2.6 Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
ul. Włocławek 10, 85-001 Toruń
tel. 56 621 10 10, 56 621 10 11, 56 621 10 12
fax 56 621 10 13, 56 621 10 14

Wpł. 5.08.2019r.

Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2019r.

WU OZ, DB, ZAR. 5152.13. 5. 2019.TZ.

op. A – 592/2019

GMINA ŁABISZYN

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z budową kanalizacji w miejscowości Łabiszyn – Etap III oraz budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją sieci wodociągowej etap IV (dz. o nr ew. 8/1, 1/24, 1/29, 3/3 w obr. Zdziarsk, 8, 100/2, 97/16, 92/1, 37/11 w obr. Łabiszyn-Wieś, 523, 507, 509, 487, 474, 475/15, 300/4, 145/2, 185/6, 185/5, 185/4, 163, 148, 192/4 w obr. Łabiszyn

Obszar, na którym projektuje się realizację przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze ochrony archeologicznej „W” (udokumentowane i potencjalne ślady osadnictwa historycznego – stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków).

Wobec powyższego oraz mając na uwadze ochronę istniejących i potencjalnych obiektów archeologicznych występujących na terenie planowanej inwestycji, Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotową inwestycję na następujących warunkach :

Przy inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny .

W przypadku odkrycia nawarstwień, obiektów archeologicznych należy zapewnić przeprowadzenie badań ratowniczych z eksploracją, rejestracją i dokumentowaniem elementów osadniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami w granicach projektu budowlanego. Wymagane jest sporządzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w przypadku, jeżeli archeolog nie zarejestruje wystąpienia ruchomego materiału zabytkowego).

Ponadto :

1. Przed przystąpieniem do prac winien uzyskać pozwolenie na ich prowadzenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pozwoleniu zostaną szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji.
3. Forma czynności archeologicznych powinna sprowadzać się do obserwacji nawarstwień kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postępowaniem robót ziemnych.
4. W przypadku odsłonięcia relikwów zabudowy, obiektów zabytkowych, nawarstwień kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. wyeksplorować je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.).


Otrzymuje : ABRYS Technika sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik
Wydziału Zabytków Historycznych

mgr Janusz Fleming

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
- STWIERDZA SIĘ -

Poznań, 25.11.2019r.

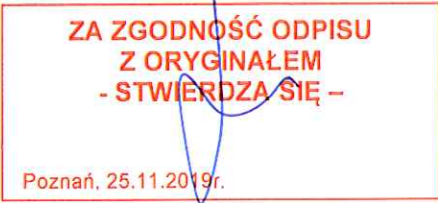

3. Informacja o Planie BIOZ

Cel opracowania

Opracowanie posłuży do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę dla zadania:

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. ŁABISZYN

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę:

1. sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych
 - Ø160mm o łącznej długości brutto: 941,94m;
 - Ø50mm o łącznej długości brutto: 13,45m;
 - Ø32mm o łącznej długości brutto: 279,22m;
2. zasuwy wodociągowe - żeliwne
 - Ø150mm o łącznej długości brutto: 6szt;
 - Ø100mm o łącznej długości brutto: 7szt;
 - Ø50mm o łącznej długości brutto: 1szt;
 - Ø32mm o łącznej długości brutto: 40szt;
3. trójniki
 - żeliwne Ø150mm 9szt.
 - siodłowe PE Ø160/50mm 1szt.
 - siodłowe PE Ø160/32mm 40szt.
4. hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm 7szt.

Kolejność realizacji poszczególnych etapów:

Prace organizacyjne	organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktów pierwszej pomocy, punktów zabezpieczenia przeciwpożarowego, dróg ewakuacyjnych, opracowanie planów zmiany organizacji ruchu oraz ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu materiałów; organizacja ogrodzeń dla „dniówek realizacyjnych”;
Prace przygotowawcze	geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do odkładania urobku, organizacja i zabezpieczenie materiału do uzupełnienia wykopu, przygotowanie materiałów;
Roboty ziemne	wykonanie wykopów dla sieci;
Roboty montażowe	układanie sieci z uzbrojeniem;
Zasypywanie wykopów	przewodzone warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem;
Montaż infrastruktury	montaż tłoczni, montaż zespołów odpowietrzających i odwadniających;
Wykonanie przewiertów kontrolowanych pod rzeką.	
Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni utwardzonej.	

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

- sieć wodociągowa;
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
- sieci gazowe;
- sieć telekomunikacyjna;
- sieć energetyczna;
- niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prace wykonywane będą głównie w pasie drogowym;
- głębokie wykopy (odcinkami powyżej 3,00m);
- istniejąca sieć wodociągowa;
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
- istniejąca sieć energetyczna;
- istniejąca sieć gazowe;
- istniejąca sieć telekomunikacyjna;
- niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

- 1) przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji prac:
 - przysypanie ziemią - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;
 - uszkodzenia ciała powstałe w wyniku awarii stosowanych maszyn i urządzeń lub prac prowadzonych w pasie drogowym;
 - porażenie prądem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub urządzeniem;
 - kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną: istniejąca sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna;
 - w trakcie realizacji prac wykonywane będą przejścia pod istniejącymi elementami infrastruktury podziemnej;
 - wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniami o głębokości powyżej 3,00m;
- 2) skala zagrożenia - wysoka;
- 3) miejsca zagrożeń - cały teren budowy a szczególnie w rejonie projektowanych kolizji;
- 4) czas wystąpienia: - w trakcie realizacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót:

- 1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych o głębokości powyżej 1,00m;
- 2) montażowych: sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z pełnym uzbrojeniem;
- 3) elektrycznych: obsługa urządzeń elektrycznych;
- 4) sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecią wodociągową, telekomunikacyjną, gazową i energetyczną.

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. Wszystkie prace w obrębie obcej infrastruktury należy prowadzić ręcznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich ścisłym nadzorem.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac należy wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w szczególności:

- prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach;
- w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej;
- zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń;
- ustalić miejsce pierwszej pomocy i najbliższego punktu lekarskiego.

PROJEKTANT

Poznań, 25.11.2019r.