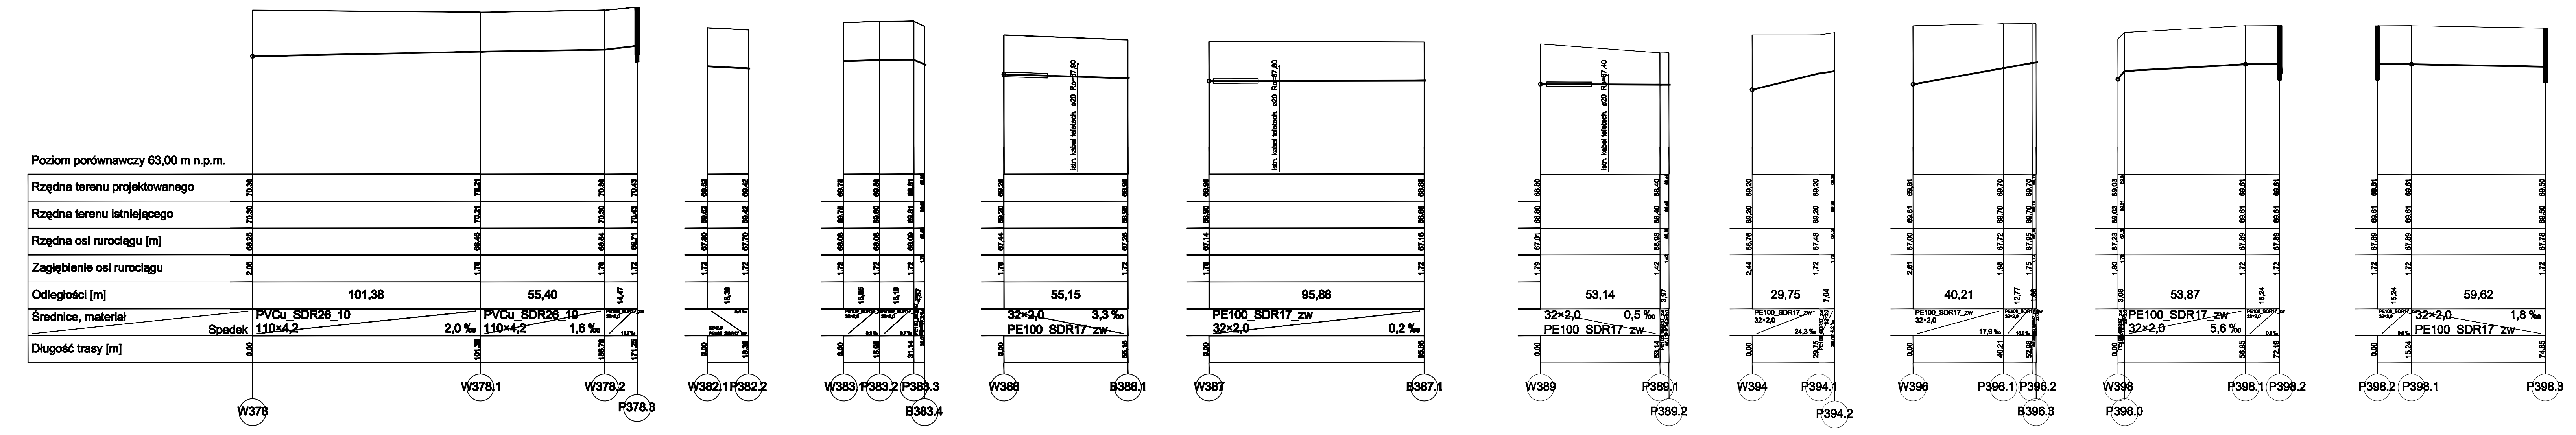
Poziom porównawczy 63,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
PVCu_SDR26_10
110×4,2
2,0 ‰
1,6 ‰
101,38
55,40
14,47
18,38
15,95
15,19
55,15
3,3 ‰
95,86
0,2 ‰
53,14
0,5 ‰
3,97
29,75
7,04
40,21
12,77
53,87
5,6 ‰
15,24
59,62
1,8 ‰
32×2,0
PE100_SDR17_zw
istn. kabel teletech. ø20 Ro=67,90
istn. kabel teletech. ø20 Ro=67,40
W378
W378.1
W378.2
P378.3
W382.1
P382.2
W383.1
P383.2
P383.3
B383.4
W386
B386.1
W387
B387.1
W389
P389.1
P389.2
W394
P394.1
P394.2
W396
P396.1
P396.2
B396.3
W398
P398.0
P398.1
P398.2
P398.3

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy
sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego.
W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.

PROCOROL Sp. j.	Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica			
Umowa ZP/1/342/W/1/07	Obiekt:Budowa sieci wodociągowej w m. Obórznia, Wielki Sosnowie, Pszczółczyn, Władysławowo, Annowo			
Inwestor: UM Łabiszyn	Branża: sanitarna			
Stadium dokumentacji: projekt budowlano-wykowanawczy	Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU			
	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:1000
Projektant:	mgr inż. Paulina Wilińska	WKP/0289/POOS/08		
Opracował:	mgr inż. Paweł Urbański			Nr: 3.49
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bąkowska			
Opracował:	mgr inż. Bartosz Śrama			
Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska	WKP/0089/POOS/03		Data: 04.2009