



PRZEKR3 J E-E

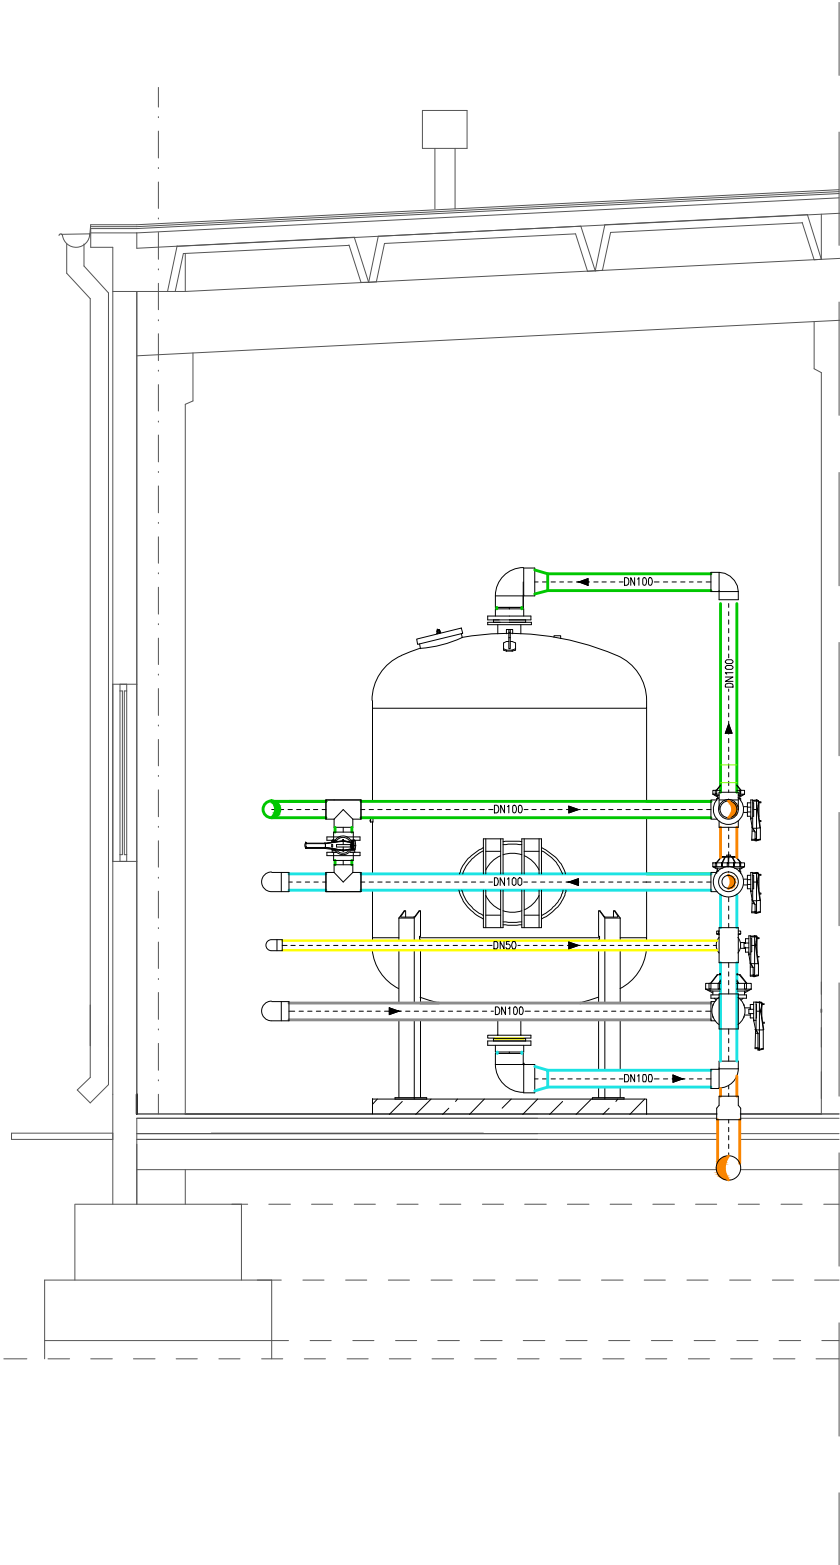

PRZEKR3 J F-F

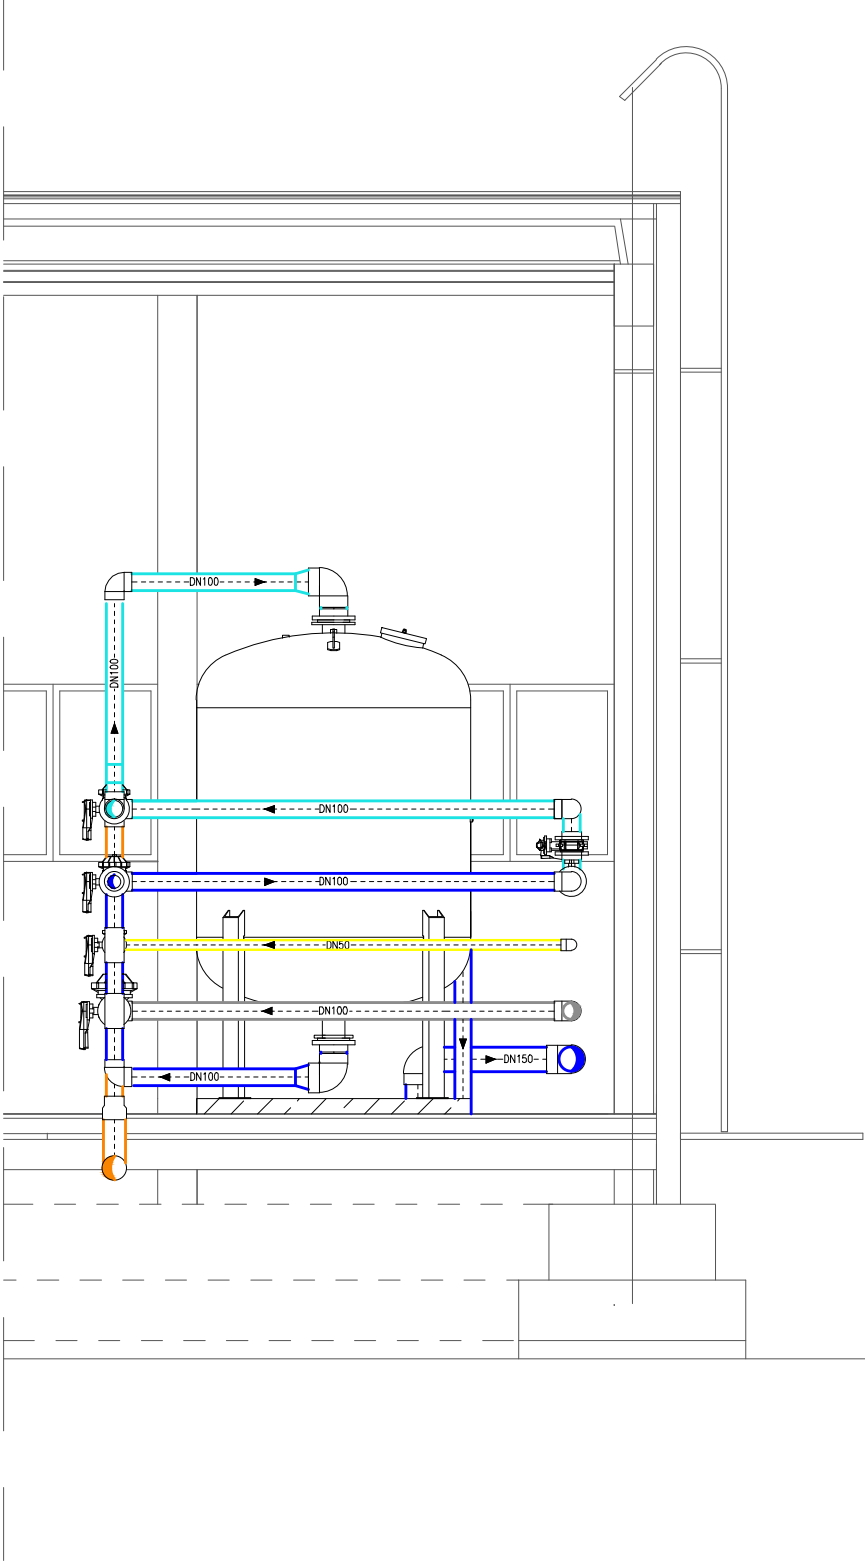

LEGENDA

- woda surowa
- woda podczyszczona I filtracji
- woda uzdatniona II filtracji
- []
- []
- powietrze] & } ^
- nadmanganian potasu
-] [, ^ ^ ^ ^ b &
- powietrze do aeracji

Autor technologii mgr inż. Ewa Waszczuk		
<div><div>KAMAT</div><div>WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KAMAT" - Marek Trzoska ul. Konopnickiej 25/18 85-124 Bydgoszcz</div></div>		
Temat: REMONT ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W NOWYM DĄBIU	Sanitarna	PW / PB
	Branża	Stadium
Obiekt: STACJA WODOCIĄGOWA W NOWYM DĄBIU	Projektant	mgr inż. Z. Ograbek nr upr. KUP/065/POOS/06
	Opracowała	mgr inż. H. Ledzińska
Przedmiot opracowania: PRZEKRÓJ E - E, F - F	Sprawdził	inż. M. Stefanowski nr upr. G.T.III.7210/35/78
	28.04.2011	1:50
	Data	Skala
Nr rysunku		